

márlín
digital

Booster 60173


Mit zunehmender Anlagengröße wächst schnell der Leistungsbedarf der Anlage, bis die benötigte Leistung nicht mehr alleine von der Zentrale geliefert werden kann. Dann muss die Versorgung der Anlage durch einen oder mehrere Booster ergänzt werden.

Die Central Station selbst kann eine Leistung von bis zu ca. 2,5 A bereitstellen (vom verwendeten Transfator abhängig). Ein Booster 60173 kann in Verbindung mit dem Transformer 60052 eine Leistung von bis zu ca. 3 A beisteuern.

1 Leistungsverteilung auf der Anlage

Um einen oder mehrere Booster einsetzen zu können, muss die Anlage in mehrere elektrisch getrennte (Versorgungs-) Bereiche eingeteilt werden. Diese Bereiche werden dann an unterschiedliche Versorger (Central Station, Booster) angeschlossen. Die elektrische Belastung sollte in den Versorgungsbereichen etwa gleich sein.

Beispiele für die Aufteilung:

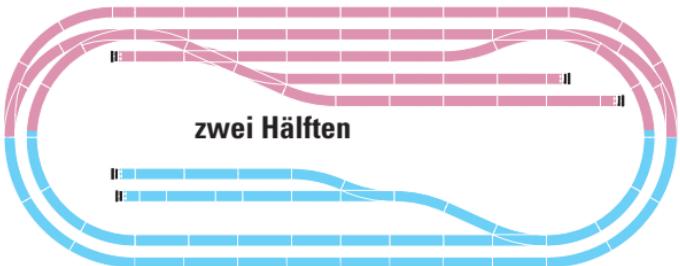

zwei Hälften



Fahr- und Rangierbetrieb




Innenkreis und Außenkreis

2 Anschluss des Boosters 60173

Zum Anschluss des Boosters sind vorab alle an der Anlage angeschlossenen Transformatoren vom Stromnetz zu trennen. Jeder Booster bzw. jede Central Station ist an einen eigenen Transformator anzuschließen. Die Anlage selbst ist in die geplanten Versorgungsbereiche zu trennen. Die verschiedenen Versorgungsbereiche **müssen** elektrisch komplett getrennt werden, d.h. dass an den Übergangsstellen im H0-Gleis der **Mittelkontakt** und **beide** Gleise isoliert werden müssen.

Stecken Sie den Booster an der Central Station an der Buchse „60173“ ein und verbinden Sie den Booster mit **beigefügtem** Kabel mit den Gleisen (wenn Sie nicht das beigegebene Kabel verwenden, so achten Sie darauf, dass das Kabel **nicht länger als 2,0 m sein darf!**). Beachten Sie dabei, dass das rote Kabel (B) an den Mittelleiter (B) angeschlossen werden muss (die Kabelfarben müssen gleich sein wie bei der Central Station!).

Wenn Sie weitere Booster 60173 mit der Central Station betreiben wollen, so können Sie das Terminal 60125 mit der Central Station verbinden und je Terminal bis zu vier Booster anschließen.

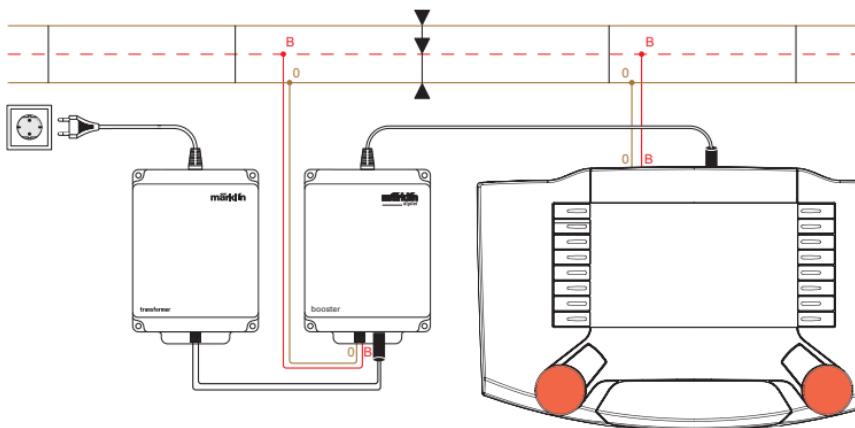

3 Die Anzeige des Boosters

Am Booster 60173 ist bei den Anschlussbuchsen eine rote Leuchtdiode (LED), die verschiedene Zustände des Boosters anzeigen:

LED aus	Der Booster erhält keinen Strom vom Trafo.
	Der Booster hat / wurde auf STOP geschaltet.
	Der Booster bekommt kein Signal von der Central Station.
LED leuchtet hell	Der Booster erhält Strom vom Trafo. Das Gleis wird korrekt versorgt. Über den Booster wird ein Lok-Decoder ausgelesen.
LED leuchtet schwach	Der Booster arbeitet korrekt. Die Helligkeit der LED nimmt mit zunehmender Belastung des Boosters ab.

4 Betrieb

Nach dem Einschalten des Boosters dauert es einige Sekunden, bis die rote LED leuchtet. Dann ist der Booster betriebsbereit. Während des Betriebs des Boosters leuchtet die LED je nach Situation unterschiedlich hell und bestätigt die korrekte Funktion.

Der Booster 60173 meldet verschiedene Daten, wie den Stromverbrauch und die Temperatur im Gerät an die Central Station. Diese kann die Werte unter „Setup-Info“ anzeigen.

5 Sicherheitshinweise

- Der Booster ist ausschliesslich zum Gebrauch in trockenen Räumen bestimmt.
- Der Booster sollte nur betrieben werden, wenn er fest auf einer Grundplatte verbunden ist. Er sollte möglichst an einer gut belüfteten Stelle befestigt werden und es sollten keine anderen Wärme abstrahlenden Geräte daneben befestigt sein.
- Den Booster niemals auf einer Unterlage betreiben, die feucht oder leicht entzündbar ist.
- Die Netzstecker mehrerer Transformatoren sollten immer gemeinsam in einer Verteilerleiste angeschlossen werden. Der Anschluss der Transformatoren an das Netz oder das Trennen der Transformatoren vom Netz darf immer nur mit dem Netzstecker der Verteilerleiste erfolgen!.
- Versorgungskreise müssen getrennt sein, d.h., dass die Gleisbereiche von Central Station und einem oder mehreren Boostern elektrisch getrennt sein müssen. Auch die Gleisbereiche von mehreren Boostern dürfen keinen elektrischen Kontakt zueinander haben (Mittelleiter und beide Gleise isolieren!).
- Beachten Sie beim Anschluss des Boosters die Kabelfarben. Das rote Kabel ist, so wie auch bei der Central Station, mit dem Mittelleiter zu verbinden.
- Beachten Sie, dass sich der Booster während des Betriebs stark erwärmen kann. Er sollte deshalb so montiert werden, dass er gut belüftet und nicht neben anderen Wärmequellen wie Transformatoren betrieben wird.

Fehlerbild	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Der Booster gibt keine Leistung ab. Das Gehäuse ist kalt. Die LED leuchtet nicht.	Trafo ist nicht eingesteckt.	Trafo einstecken.
	Die Steckverbindungen des Kabels zwischen Booster und Trafo sind schlecht/beschädigt. Trafo hat wegen Überhitzung abgeschaltet. Der Booster ist nicht richtig geschlossen. Kurzschluss am Gleis.	Verbindung überprüfen und reparieren. Warten, bis der Trafo abgekühlt ist und wieder einschaltet. Überprüfen Sie die Anschlüsse des Boosters an der Central Station / am Terminal und am Gleis. Beseitigen Sie den Kurzschluss und berätigen Sie die STOP-Taste.
	Der Booster gibt keine Leistung ab. Das Gehäuse ist erwärmt. Die LED leuchtet rot. Der Booster schaltet oft ab.	Gerät ist überhitzt. * Booster abkühlen lassen und wieder in Betrieb nehmen. Der Booster ist überlastet. * Reduzieren Sie den Versorgungsbereich des Boosters / die Anzahl der Verbraucher. Evtl. den Booster an einer besser belüfteten Stelle montieren.
Zu geringe Leistung	Der Booster ist an einen zu schwachen Transformator angeschlossen.	Den Transformator durch einen leistungsfähigeren Transformator ersetzen.

* Beachten Sie hierzu auch die Anzeige in der Central Station unter Setup, Info!


The power requirements for a layout increase quickly as the layout grows in size, until the required power can no longer be supplied by the central controller alone. At that point the power supply for the layout must be supplemented by one or more Boosters.

The Central Station itself can provide up to 2.5 amps of power (depending on the transformer being used). A 60173 Booster in conjunction with a 60052/60055 transformer can contribute power of up to 3 amps.

1 Power Distribution on a Layout

A layout must be divided into several electrically separate power consumption areas in order to use one or more Boosters. These areas are then connected to different power supplies (Central Station, Booster). The electrical load should be about equal in the power consumption areas.

Examples for Dividing a Layout up into Power Consumption Areas:

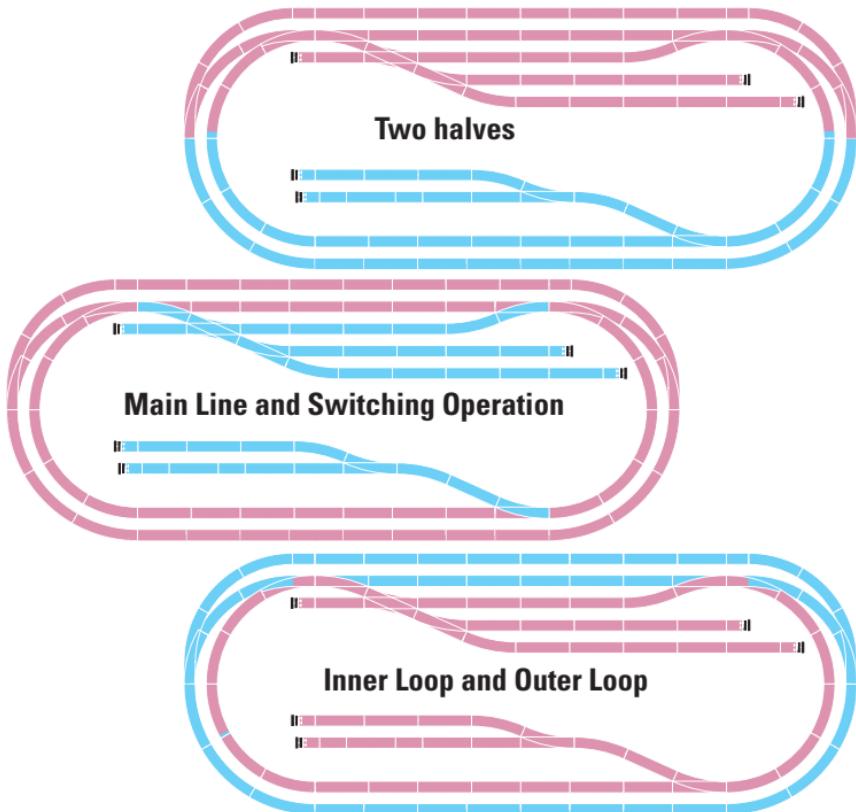


2 Connections for the 60173 Booster

All transformers connected to the layout must first be disconnected from the household current before connecting a Booster. Each Booster and each Central Station must be connected to its own transformer. The layout itself must be separated into the planned power consumption areas. The different power consumption areas **must** be separated electrically completely, i.e. the **center contact** and the **both** running rails for H0 track must be insulated at the transition points.

Plug the Booster into the Central Station at the socket marked „60173“ and connect the Booster to the track with the wire **included** with it (the Booster) (if you don't use the wire included with the Booster, then make sure that the wire is **no longer than 2.0 meters / 78"**). Make sure when making the connections that the red wire (B) is connected to the center conductor (B) (the colors of the wires must be the same as the wires connected to the Central Station!).

If you want to operate additional 60173 Boosters with the Central Station, then you can connect the 60125 Terminal to the Central Station and connect up to four Boosters to each Terminal.

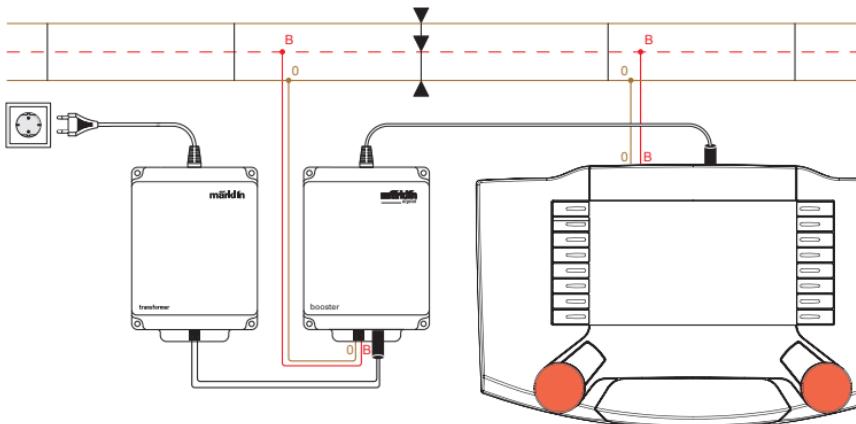

3 The Display for the Booster

Am Booster 60173 ist bei den Anschlussbuchsen eine rote Leuchtdiode (LED), die verschiedene Zustände des Boosters anzeigen:

LED off	The Booster is getting no current from the transformer. The Booster has / was switched to STOP.
LED on bright	The Booster is getting no signal from the Central Station. The Booster is getting current from the transformer. The track is being powered correctly. A locomotive decoder is being read via the Booster.
LED on dim	The Booster is working correctly. The brightness of the LED decreases as the load on the Booster increases.

4 Operation

After the Booster has been turned on, it takes a few seconds before the red LED comes on. The Booster is then ready for operation. While the Booster is in operation, the LED lights up with different levels of brightness, depending on the situation, and confirms the correct function.

The 60173 Booster reports different data to the Central Station such as the current consumption and the temperature. The Central Station can display these values at „Setup Information“.

5 Safety Notes

- The Booster is designed only for operation in dry areas.
- The Booster should be operated only when it is securely mounted on a base or platform. It should be mounted if possible in a well ventilated location and no units putting off heat should be mounted near it.
- Never operate the Booster on a base or platform that is wet or easily set on fire.
- The power cords for two or more transformers should always be connected to a common power strip. The connection of the transformers to the household current or separating the transformers from the household current must always be done with the power cord for the power strip!
- Power consumption areas must be separated from each other, i.e. the track areas for the Central Station and for one or more Boosters must be separately electrically from each other. Also, the track areas for two or more Boosters may not have any electrical contact with each other (center conductor and both running rails!).
- Pay attention to the colors of the wires when connecting the Booster. As with the Central Station, the red wire must be connected to the center conductor.
- Please note that the Booster can become rather warm during operation. It should therefore be mounted in a location where there is good ventilation and where there are no other sources of heat such as transformers nearby.

Description of Malfunction	Possible Causes	Correction of Malfunction
The Booster is not providing any power. The housing is cold. The LED does not light up.	The transformer is not plugged in.	Plug in the transformer.
	The plug connections for the wire between the Booster and the transformer are bad/damaged.	Check the connection and repair.
	Transformer has turned off due to overheating.	Wait until the transformer has cooled off and turn it on again.
	The Booster is not correctly connected.	Check the connections from the Boosters to the Central Station / to the Terminal and to the track.
	Short circuit in the track.	Correct the short circuit and press the STOP button.
The Booster is providing no power. The housing is warm to the touch. The LED is lighting up red.	The unit is overheated.*	Let the Booster cool down and then try operating it again.
The Booster shuts off often.	The Booster is overloaded.*	Reduce the power consumption area for the Booster / the number of power consumption users.
Too little power.	The Booster is connected to a weak transformer.	If necessary, mount the Booster in a better ventilated location. Replace the transformer with a more powerful transformer.

* In this situation, also pay attention to the display on the Central Station at Setup, Information!


La puissance requise par le réseau est proportionnelle à sa taille et peut donc être telle que la centrale seule ne suffise plus à couvrir les besoins. L'alimentation du réseau doit alors être complétée par un ou plusieurs boosters.

La Central Station, quant à elle, peut fournir une puissance maximale d'env. 2,5 A (en fonction du transformateur utilisé). Combiné au transformateur réf. 60052, le booster réf. 60173 peut fournir jusqu'à env. 3 A.

1 Distribution de la puissance sur le réseau

L'utilisation d'un ou de plusieurs boosters requiert le partage du réseau en plusieurs zones (d'alimentation) électriquement séparées. Ces zones sont alors raccordées à différentes sources d'alimentation (Central Station, booster). La charge électrique doit être à peu près identique dans toutes les zones d'alimentation.

Exemple de distribution

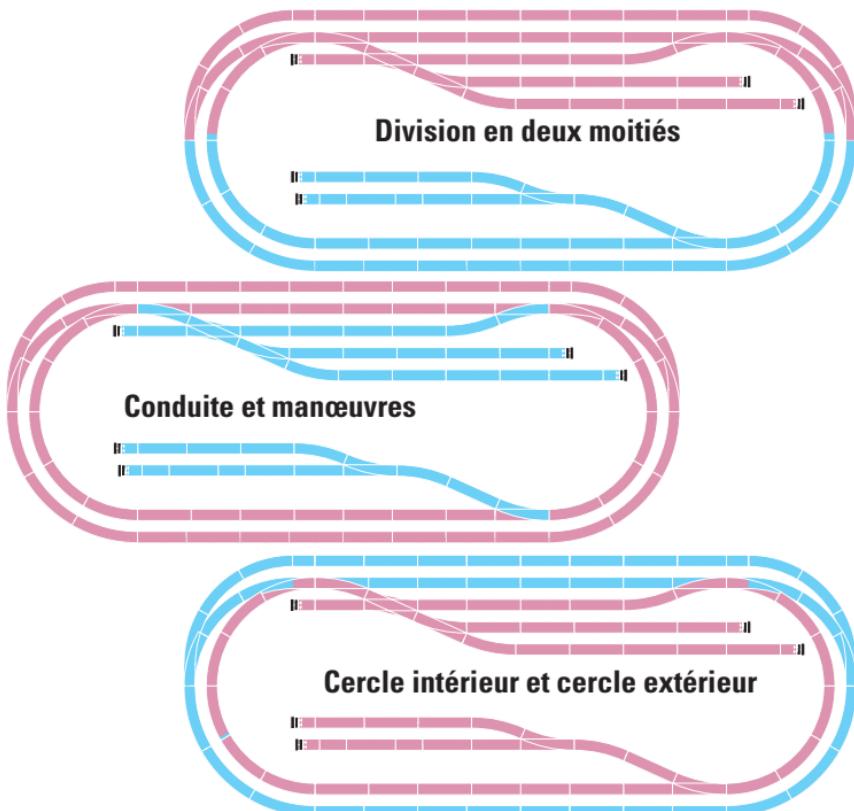


2 Raccordement du booster 60173

Avant de raccorder le booster, débranchez du secteur tous les transformateurs reliés au réseau. Chaque booster, resp. chaque Central Station doit être relié(e) à son propre transformateur. Le réseau lui même doit être divisé selon les zones d'alimentation prévues. Les différentes zones d'alimentation **doivent** impérativement être électriquement séparées ; en d'autres termes, sur la voie H0 le **contact central** et les **deux rails** doivent donc être isolés au niveau des joints de rail.

Enfichez le câble du booster dans la douille 60173 de la Central Station et raccordez le booster à la voie à l'aide du câble fourni (si vous n'utilisez pas le câble fourni, veillez à ce que la longueur du câble utilisé **n'excède pas 2,0 m !**). Veillez à bien raccorder le câble rouge (B) au conducteur central (B) - les couleurs de câble doivent être les mêmes que pour la Central Station !

Si vous souhaitez utiliser d'autre boosters 60173 avec la Central station, vous pouvez raccorder le terminal 60125 à la Central Station et relier jusqu'à quatre boosters à chaque terminal.

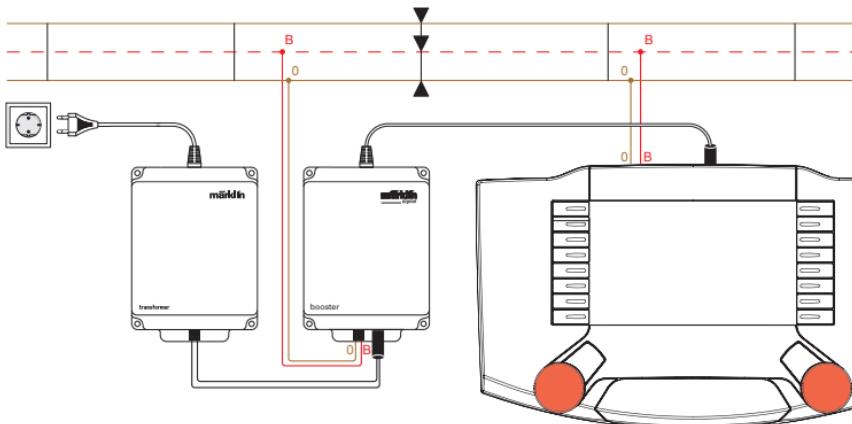

3 Indications du booster

Le booster 60173 présente près des douilles de raccordement une diode électroluminescente (LED) rouge indiquant les différents états du booster :

LED éteinte	Le booster n'est pas alimenté en courant par le transfo. Le booster a/a été commuté sur STOP. Le booster ne reçoit pas de signal de la Central Station.
LED brille intensément	Le booster est alimenté en courant par le transfo. La voie est correctement alimentée. Un décodeur de loco est appelé via le booster.
LED brille faiblement	Le booster fonctionne correctement. L'éclat de la LED faiblit avec l'augmentation de la charge du booster.

4 **Exploitation**

La LED rouge s'allume quelques secondes après la mise sous tension du booster. Le booster est alors en état d'exploitation. En fonction de la situation, la LED brille plus ou moins durant l'exploitation du booster et traduit le bon fonctionnement.

Le booster 60173 transmet à la Central Station différentes données telles que la consommation de courant et la température de l'appareil. Vous pouvez accéder à ces données dans le menu „Setup-Info“ de la Central Station.

5 **Indications relatives à la sécurité**

- Le booster est exclusivement prévu pour une utilisation dans des pièces sèches.
- Avant la mise en service du booster, prenez soin de le fixer sur une plaque. Dans la mesure du possible, fixez le à un endroit bien aéré et ne le placez pas à proximité d'autres appareils dégageant de la chaleur.
- Ne jamais utiliser le booster sur un support humide ou facilement inflammable.
- Les prises secteur des différents transformateurs devraient toujours être raccordées à une barrette de distribution commune. Le branchement au ou le débranchement du secteur des transformateurs doit se faire exclusivement via la prise secteur de la barrette de distribution.
- Les circuits d'alimentation doivent être séparés ; en d'autres termes, les sections de voie affectées à la Central Station et à un ou plusieurs boosters doivent être électriquement séparées les unes des autres. Les sections de voie de différents boosters ne doivent pas non plus présenter de liaison électrique entre elles (isolez le conducteur central et les deux rails !)
- Respectez les couleurs des fils lors du raccordement du booster. Le câble rouge doit être relié au conducteur central, comme sur la Central Station.
- Tenez-compte du fait que le booster est susceptible de chauffer sensiblement lors de l'exploitation. Veillez donc à le monter de manière à ce qu'il soit bien aéré et qu'il ne soit pas placé à proximité d'autres sources de chaleur telles que les transformateurs.

Manifestation de la panne	Causes possibles	Solution
Le booster ne fournit aucune puissance Le boîtier est froid. La LED reste éteinte.	Le transfo n'est pas branché.	Brancher le transfo.
	Les connecteurs du câble reliant le booster au transfo sont de mauvaise qualité/défectueux. Coupure du transfo pour cause de surchauffe. Le booster n'est pas bien branché. Court-circuit sur la voie.	Vérifier la liaison et réparez. Attendre que le transformateur refroidisse et se remette en service. Vérifier les connexions du booster sur la Central Station, sur le terminal et sur la voie. Éliminer la cause du court-circuit et actionner la touche STOP.
Le booster ne fournit aucune puissance Le boîtier est chaud. La LED est rouge.	L'appareil est surchauffé.*	Laisser refroidir le booster et reprendre l'exploitation.
Le booster se coupe régulièrement.	Le booster est en surcharge.*	Réduire la zone d'alimentation attribuée au booster/le nombre des consommateurs.
Puissance trop faible.	Le booster est relié à un transformateur trop faible.	Installer éventuellement le booster à un endroit mieux aéré. Remplacer le transformateur par un plus puissant.

* Tenez compte dans ce cas de l'indication de la Central Station dans le menu SETUP, Info !


Met het uitbreiden van de modelbaan stijgt snel de vermogensbehoefte van de modelbaan, tot het benodigde vermogen niet meer door de centrale alleen kan worden geleverd. Dan dient voor de stroomvoorziening de installatie te worden uitgebreid met één of meer boosters.

Het Central Station kan zelf een stroom van circa 2,5 A leveren (afhankelijk van de gebruikte transformator). Een booster 60173 kan, in combinatie met een transformator 60052 een stroom van circa 3 A leveren.

1 Vermogensverdeling op de modelbaan

Om één of meerdere boosters in te zetten, moet de modelbaan in meerdere elektrisch gescheiden gebieden (stroomkringen) worden opgedeeld. Deze stroomkringen worden dan op de verschillende stroomvoorzieningen (Central Station, booster) aangesloten. De elektrische belasting dient in de verschillende stroomkringen ongeveer gelijk te zijn.

Voorbeelden voor de verdeling:

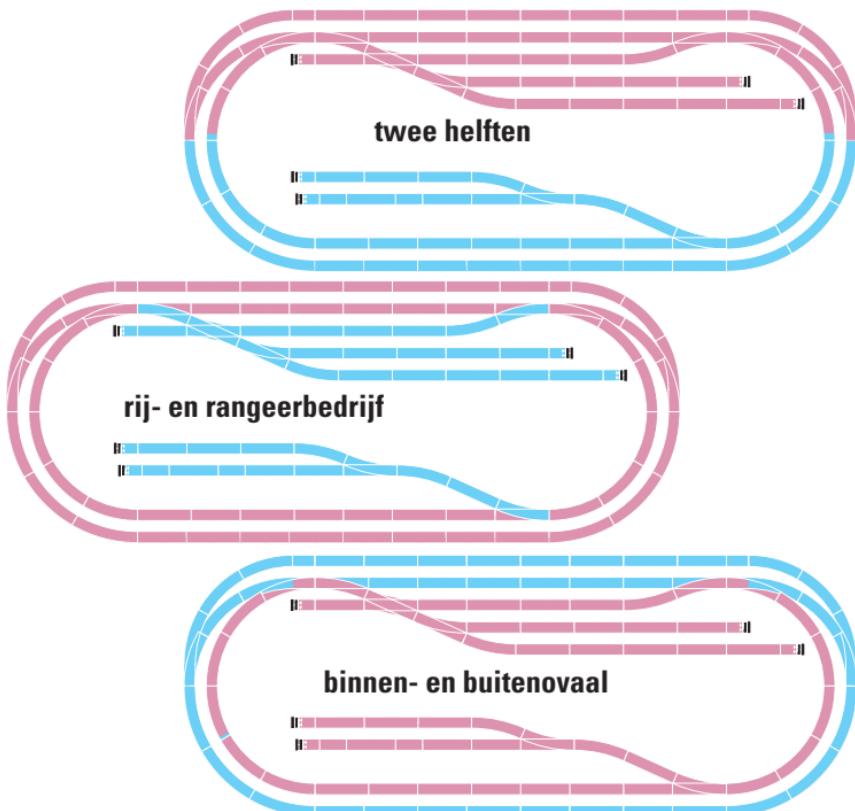


2 Aansluiten van de booster 60173

Voor dat met het aansluiten van de booster kan worden begonnen, moeten alle transformatoren van het elektriciteitsnet worden gescheiden. Elke booster of elk Central Station moet op een eigen transformator worden aangesloten. De modelbaan scheiden in de vooraf geplande stroomkringen. De verschillende stroomkringen **moeten** elektrisch geheel van elkaar gescheiden worden, dat wil zeggen dat op de overgangen in het H0-spoor de **middenrail** en de **beide** spoorstaven geïsoleerd moeten worden.

Steek de stekker van de booster in de stekkerbus "60173" van het Central Station en verbindt de booster met de **bijgevoegde** draden met de rails (als u de bijgevoegde draden niet gebruikt, dient u er op te letten dat de gebruikte draden **niet langer dan 2 meter** mogen zijn!). Let er bij het aansluiten op dat de rode draad (B) op de middenrail (B) wordt aangesloten (de draadkleuren moeten hetzelfde zijn als bij het Central Station!).

Als u meerdere boosters 60173 op het Central Station wilt aansluiten, dan kunt u de terminal 60125 met het Central Station verbinden en daar de boosters op aansluiten. Op elke terminal kunnen maximaal vier boosters aangesloten worden.

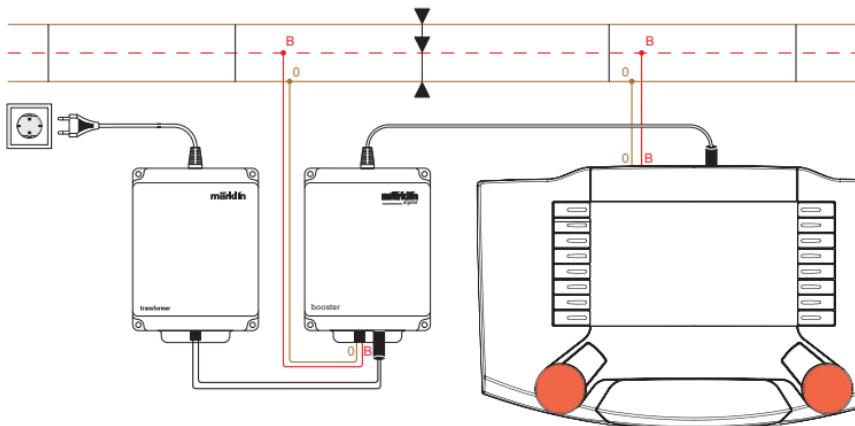

3 Weergave op de booster

Op de booster 60173 bevindt zich bij de aansluitbussen een rode licht-imiterende diode (LED) die de verschillende toestanden van de booster weergeeft:

LED uit	De booster krijgt geen stroom van de trafo. De booster heeft zich of werd op STOP geschakeld. De booster krijgt geen signaal van het Central Station.
LED brandt helder	De booster krijgt stroom van de trafo. De stroomkring wordt correct gevoed. Via de booster wordt een loc-decoder uitgelezen.
LED brandt zwak	De booster werkt correct. De helderheid van de LED neemt af bij toenemende belasting van de booster.

4 Het bedrijf

Na het inschakelen duurt het enkele seconden tot de rode LED oplicht. Dan is de booster bedrijfsbereid. Tijdens het bedrijf licht de LED, afhankelijk van de situatie, meer of minder helder op en bevestigt daarmee een correcte werking.

De booster 60173 stuurt verschillende meetwaarden, zoals het stroomverbruik en de temperatuur in de booster, naar het Central Station. Het Central Station kan deze meetwaarden onder "Setup-info" weergeven.

5 Veiligheidsaanwijzingen

- De booster is uitsluitend bestemd voor het gebruik in droge ruimtes.
- De booster dient alleen dan in bedrijf te worden gesteld als deze is vastgeschroefd op een ondergrond. Hij dient zo mogelijk op een goed geventileerde plaats te worden bevestigd en er dienen zich geen andere warmte uitstralende apparaten in de buurt te zijn bevestigd.
- Een booster nooit gebruiken op een ondergrond die vochtig of licht ontvlambaar is.
- De netstekkers van meerdere transformatoren dienen altijd gezamenlijk op een stekker-verdeelblok aangesloten te worden. Het aansluiten van de transformatoren op het elektriciteitsnet dan wel het scheiden van de transformatoren van het elektriciteitsnet, moet altijd door middel van de netstekker van het stekker-verdeelblok gebeuren!
- De stroomkringen moeten gescheiden zijn. Dit betekent dat de sporengebieden van het Central Station en één of meerdere boosters onderling elektrisch gescheiden moeten zijn. Ook de sporengebieden van meerdere boosters mogen geen elektrische verbinding met elkaar hebben (middenrail en beide railstaven isoleren!).
- Let op de draadkleuren bij het aansluiten van de booster. De rode draad moet, net als bij het Central Station, met de middenrail worden verbonden.
- Wees er op bedacht dat de booster tijdens het bedrijf erg warm kan worden. Hij dient daarom dusdanig gemonteerd te worden dat hij zeer goed kan ventileren en niet naast andere warmtebronnen zoals transformatoren wordt geplaatst.

6 Storing zoeken

Storingsbeeld	Mogelijke oorzaken	Oplösung
De booster geeft geen vermogen	Trafo niet aangesloten.	Trafo aansluiten.
af. De behuizing is koud.		
De LED brandt niet	De stekkerverbinding tussen booster en trafo is slecht / beschadigd. Trafo is vanwege oververhitting uitgeschakeld. De booster is niet juist aangesloten.	Verbinding controleren en herstellen. Wachten tot de trafo voldoende is afgekoeld en weer inschakelt. Controleer de aansluitingen van de booster aan het Central Station / aan de terminal en aan de rails.
Kortsluiting op de rails.		De kortsluiting op de rails verhelpen en op de STOP toets drukken.
De booster geeft geen vermogen	Apparaat is oververhit. *	De booster laten afkoelen en weer in bedrijf nemen.
af. De behuizing is warm.		
De LED brandt rood.		
De booster schakelt vaak uit.	De booster is overbelast. *	Reduceer de stroomkring van de booster / het aantal verbruikers.
Te weinig vermogen	De booster is op een te kleine transformator aangesloten.	Eventueel de booster op een beter geventileerde plaats monteren. Transformator vervangen door een type dat voldoende vermogen kan leveren.

* Zie hiervoor ook de weergave op het Central Station onder "Setup, Info"!


A medida que aumenta el tamaño de una maqueta de trenes lo hace también, con rapidez, la demanda de potencia de la misma hasta que llega el momento en que la central por sí sola ya no puede proporcionar la potencia necesaria. En tal caso, debe complementarse la alimentación eléctrica del sistema mediante uno o varios boosters.

La propia Central Station puede proporcionar una corriente de hasta aprox. 2,5 A (en función del transformador empleado). Un booster 60173 junto con el transformador 60052 pueden proporcionar una corriente de hasta 3 A.

1 Distribución de potencia en la maqueta de trenes

Para poder utilizar uno o varios boosters, la maqueta de trenes debe subdividirse en varias áreas (de alimentación) eléctricamente aisladas. Una vez aisladas, estas áreas se conectan a alimentadores diferentes (Central Station, boosters). La carga eléctrica soportada por las distintas áreas de alimentación debe ser aproximadamente la misma.

Ejemplos de subdivisión de la maqueta de trenes:

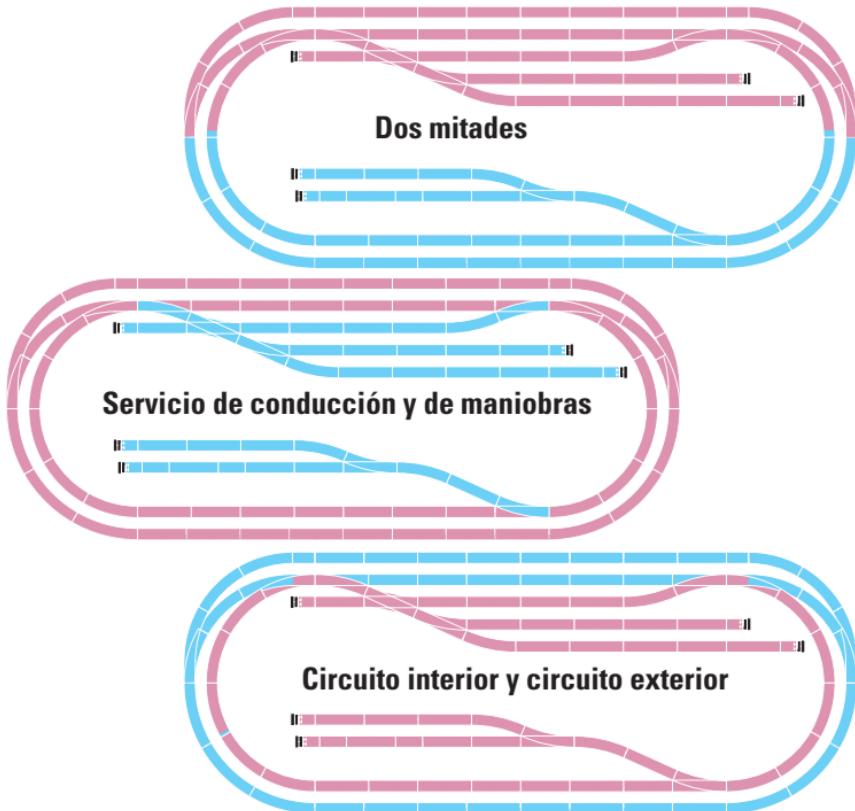


2 Conexión del booster 60173

Para la conexión del booster deben seccionarse previamente de la red eléctrica todos los transformadores conectados a la maqueta de trenes. Todo booster y toda Central Station debe conectarse a su propio transformador. La propia maqueta de trenes debe subdividirse en las áreas de alimentación previstas. Las distintas áreas de alimentación **deben** estar eléctricamente aisladas por completo, es decir, en los puntos de transición en la vía H0, deben aislarse el **Contacto central** y **ambas** vías.

Enchufe el booster en la Central Station en el conector hembra „60173” y conecte el booster a las vías con el cable **que se adjunta** (¡si no utiliza el cable que se adjunta, tenga en cuenta que el cable **no debe tener una longitud superior a 2,0 m!**). Tenga presente que el cable rojo (B) debe conectarse al conductor central (B) (¡los colores de los cables deben ser idénticos a los de la Central Station!).

Si desea utilizar boosters 60173 adicionales junto con la Central Station, puede interconectar el terminal 60125 a la Central Station y conectar hasta cuatro boosters por cada terminal.

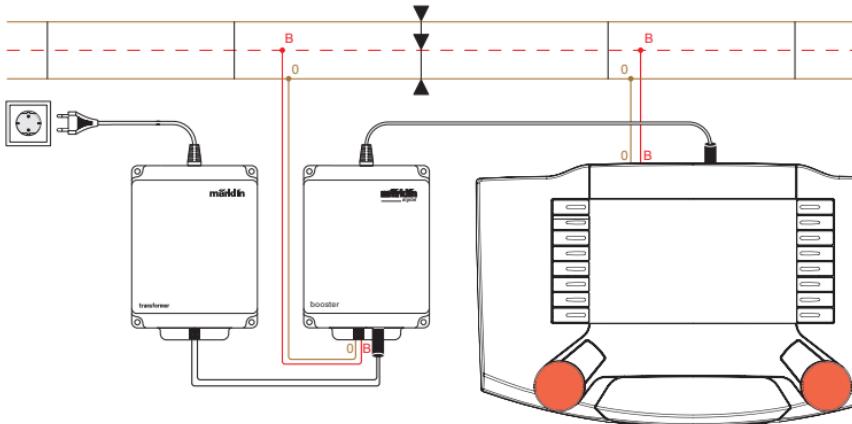

3 La indicación del booster

En el booster 60173, en los conectores hembra de conexión hay un led rojo (LED) que indica los distintos estados del booster:

LED apagado	El booster no recibe corriente del transformador.
	El booster ha comutado / se ha comutado a STOP.
	El booster no recibe ninguna señal de la Central Station.
LED luce con intensidad	El booster recibe corriente del transformador. La vía está correctamente alimentada. A través del booster se lee un decoder de locomotora.
El LED luce débilmente	El booster funciona correctamente. La intensidad del brillo del LED disminuye a medida que aumenta la carga soportada por el booster.

4 Funcionamiento

Tras conectar el booster, el LED rojo tarda algunos segundos en encenderse. Una vez que lo hace, el booster está operativo. Durante el funcionamiento del booster, el LED luce con diferente intensidad, en función de la situación, sirviendo al mismo tiempo de confirmación de su correcto funcionamiento.

El booster 60173 comunica a la Central Station diferentes datos, como el consumo de corriente y la temperatura en el interior del aparato. Ésta puede indicar los valores en „Setup-Info“.

5 Indicaciones de seguridad

- El booster está destinado exclusivamente para su uso en recintos secos.
- El booster debe utilizarse únicamente cuando esté conectado fijo a una placa base. Debe sujetarse a ser posible en un punto bien ventilado y no debe estar sujeto junto al mismo ningún otro aparato que irradie calor.
- Nunca utilizar el booster apoyado sobre una base que esté húmeda o sea fácilmente inflamable.
- Los conectadores de red de varios transformadores deben estar conectados siempre juntos en una misma regleta distribuidora. ¡La conexión de los transformadores a la red o el seccionamiento de los transformadores de la red deben realizarse siempre utilizando el conector de red de la regleta distribuidora!
- Los circuitos de alimentación deben estar aislados, es decir, las áreas de vía alimentadas desde la Central Station y desde uno o varios boosters deben estar aisladas eléctricamente. Tampoco las áreas de vía de varios boosters deben estar conectadas eléctricamente entre sí (aislar el conductor central y ambas vías!).
- Tenga presentes los colores de los cables al conectar el booster. El cable rojo, al igual que en la Central Station, debe conectarse al conductor central de la vía.
- Tenga presente que el booster puede calentarse enormemente durante el funcionamiento. Por este motivo, debe montarse de modo que reciba una buena alimentación y no junto a otras fuentes de calor, como los transformadores.

6 Localización de fallos

Descripción del fallo	Possible causas	Solución del fallo
El booster no entrega potencia. La carcasa está fría. El LED no se enciende.	El transformador no está enchufado.	Enchufar el transformador.
	Los conectores del cable entre el booster y el transformador están defectuosos/dañados.	Revisar y reparar la conexión de los conectores.
	El transformador se ha desconectado debido a un calentamiento excesivo del mismo.	Esperar a que se haya enfriado el transformador y se conecte de nuevo.
	El booster no está conectado correctamente.	Revise las conexiones del booster en la Central Station / en el terminal y en la vía.
	Cortocircuito en la vía.	Elimine el cortocircuito y pulse la tecla STOP.
El booster no entrega potencia. La carcasa se ha calentado. El LED se ilumina en rojo.	El aparato se ha calentado excesivamente.*	Dejar que se enfrie el booster y ponerlo de nuevo en servicio.
El booster se desconecta con frecuencia.	El booster está sobrecargado. *	Reduzca las áreas de alimentación del booster / el número de consumidores.
Potencia muy reducida	El booster está conectado a un transformador débil.	En su caso, montar el booster en un lugar mejor ventilado. Sustituir el transformador por uno de mayor potencia.

* ¡Tenga presente al respecto también las indicaciones visualizadas en la Central Station en Setup, Info!


Con impianti di crescenti dimensioni si accresce rapidamente il fabbisogno di potenza dell'impianto, finché la potenza necessaria non può più venire fornita dalla sola unità centrale. Allora l'alimentazione dell'impianto deve venire ampliata mediante uno o più Booster.

La Central Station da sola può rendere disponibile una capacità sino a circa 2,5 A (dipendente dal trasformatore utilizzato). Un solo Booster 60173 in abbinamento con il Transformer 60052 può contribuire con una capacità sino a circa 3 A.

1 Ripartizione della potenza sull'impianto

Per potere impiegare uno solo oppure parecchi Booster, l'impianto deve essere suddiviso in numerose zone (di alimentazione) elettricamente separate. Queste zone vengono allora collegate a differenti alimentatori (Central Station, Booster). Il carico elettrico nelle zone di alimentazione deve essere circa uguale.

Esempi per la suddivisione:

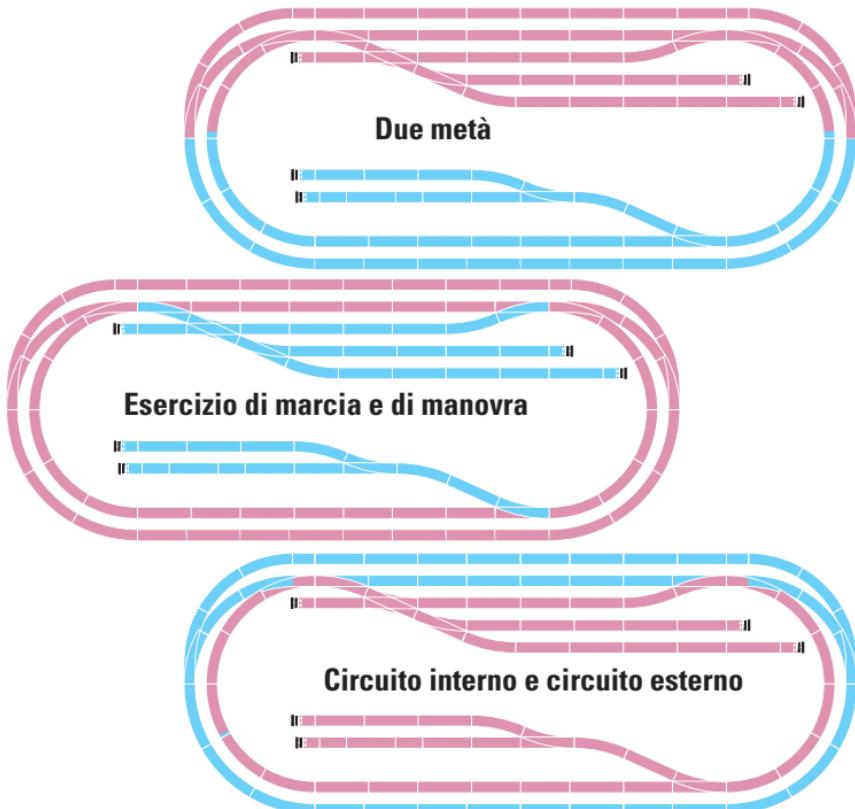


2 Collegamento del Booster 60173

Per il collegamento del Booster si devono anzitutto separare dalla rete elettrica tutti i trasformatori collegati all'impianto. Ciascun Booster o rispettivamente ciascuna Central Station si deve collegare ad un suo proprio trasformatore. L'impianto stesso va sezionato nelle previste zone di alimentazione. Le diverse zone di alimentazione **devono** essere completamente sezionate elettricamente, vale a dire che nei punti di transizione nel binario in H0 devono venire isolati il **contatto centrale** ed **entrambe** le rotaie.

Innestate il Booster nella Central Station alla boccola „60173“, e connettete il Booster ai binari con l'**accluso** cavetto (qualora Voi non utilizziate l'accluso cavetto, fate attenzione in tal caso al fatto che tale cavetto **non deve essere più lungo di 2,0 m!**). In questo caso, prestate attenzione che il cavetto rosso (B) deve essere collegato al conduttore centrale (B) (i colori dei cavetti devono essere uguali come nel caso della Central Station!).

Qualora Voi desideriate mettere in funzione degli ulteriori Booster 60173 con la Central Station, potete allora collegare il Terminal 60125 con la Central Station e connettere a ciascun Terminal sino a quattro Booster.

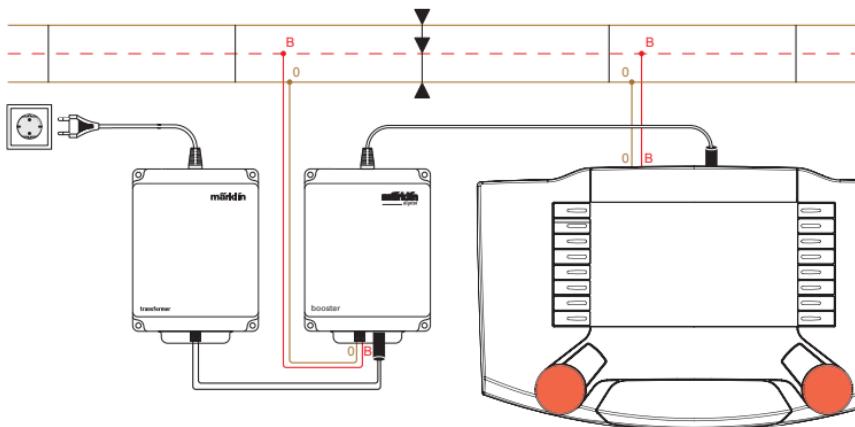

3 Le indicazioni del Booster

Sul Booster 60173 presso le boccole di connessione c'è un diodo luminoso rosso (LED), il quale indica le diverse condizioni del Booster:

LED spento	Il Booster non riceve alcuna corrente dal trasformatore.
	Il Booster ha / è stato commutato su STOP.
	Il Booster non riceve alcun segnale dalla Central Station.
LED acceso a luce viva	Il Booster riceve corrente dal trasformatore. Il binario viene alimentato in modo corretto. Tramite il Booster viene letto un Decoder da locomotive.
LED acceso debolmente	Il Booster lavora in modo corretto. La luminosità del LED diminuisce al crescere del carico del Booster.

4 Funzionamento

Dopo l'accensione del Booster ci vogliono alcuni secondi finché il LED rosso si illumina. Allora il Booster è pronto al funzionamento. Durante l'esercizio del Booster il LED si illumina con intensità differente a seconda della rispettiva situazione e conferma la corretta funzionalità.

Il Booster 60173 comunica svariati dati alla Central Station, come l'assorbimento di corrente e la temperatura nell'apparato. Questa può indicare tali valori sotto „Setup-Info“.

5 Avvertenze di sicurezza

- Il Booster è adeguato esclusivamente per l'impiego in ambienti asciutti.
- Il Booster deve essere fatto funzionare solo quando esso è stabilmente collegato a una piastra di base. Esso deve essere fissato in un punto quanto più possibile ben arieggiato e non deve esservi fissato accanto alcun altro apparato irradiante calore.
- Non si faccia mai funzionare il Booster sopra un supporto il quale sia umido oppure facilmente incendiabile.
- Le spine di rete di numerosi trasformatori devono sempre venire collegate insieme in una sola piastra di distribuzione. Il collegamento dei trasformatori alla rete oppure il sezionamento dei trasformatori dalla rete deve sempre avvenire solamente con la spina di rete della piastra di distribuzione!
- I circuiti di alimentazione devono essere sezionati, vale a dire che le zone dei binari della Central Station e di uno o più Booster devono essere elettricamente sezionate. Anche le zone dei binari di parecchi Booster non devono avere alcun contatto elettrico una con l'altra (si isolino il conduttore centrale ed entrambe le rotaie!).
- Durante il collegamento del Booster prestate attenzione ai colori dei cavetti. Il cavetto rosso, così come nel caso della Central Station, va collegato con il conduttore centrale.
- Prestate attenzione al fatto che il Booster durante il funzionamento può riscaldarsi fortemente. Di conseguenza esso deve essere montato in modo tale che venga ben arieggiato e non venga fatto funzionare vicino ad altre sorgenti di calore come i trasformatori.

Ricerca dei guasti

Schema del guasto	Possibili cause	Eliminazione del guasto
Il Booster non eroga alcuna potenza. L'involucro è freddo. Il LED non si accende.	Il trasformatore non è innestato. Le connessioni a innesto dei cavetti tra Booster e trasformatore sono cattive/danneggiate. Il trasformatore si è disattivato a causa di surriscaldamento. Il Booster non è correttamente collegato. Corto circuito sul binario.	Innestate il trasformatore. Verificate le connessioni e riparatele. Attendere finché il trasformatore si è raffreddato e nuovamente acceso. Verificate le connessioni del Booster alla Central Station / al Terminal ed al binario. Eliminate il corto circuito ed azionate il tasto STOP.
Il Booster non eroga alcuna potenza. L'involucro si è riscaldato. Il LED rosso è acceso. Il Booster si spegne spesso.	L'apparato è surriscaldato.* Il Booster è sovraccaricato.* Il trasformatore troppo debole.	Lasciate raffreddare il Booster e mettetelo di nuovo in esercizio. Riducete la zona di alimentazione del Booster / il numero degli utilizzatori. Eventualmente, montate il Booster in un punto meglio arieggiato.
Potenza troppo ridotta	Il Booster è collegato a un trasformatore troppo debole.	Sostituite tale trasformatore con un trasformatore capace di una maggiore potenza.

* A questo proposito prestate attenzione anche alle indicazioni sulla Central Station sotto "Setup-Info" !


Allteftersom anläggningen växer till, så ökar även effektbehovet i samma grad och den effekt som behövs kanske inte längre klaras av med hjälp av en enda strömförslingsenhet. Då måste anläggningens effektförsörjning kompletteras med en eller flera Boostrar.

En ensam Central Station kan leverera en maxeffekt på ca. 2,5 A (beroende på transformator). En Booster 60173 kan tillsammans med transformator 60052 tillföra anläggningen ytterligare effekt på upp till ca. 3 A.

1 Anläggningens effektfördelning:

För att man ska kunna koppla till en eller flera Boostrar, så måste anläggningen delas upp i flera (strömförslings-)sektioner som är isolerade från varandra. Sektionerna ansluts sedan till olika effektförsörjare/strömkällor (Central Station, Booster). Man ska eftersträva en någorlunda jämn fördelning av effektbelastningen på de olika sektionerna.

Beispiele für die Aufteilung:

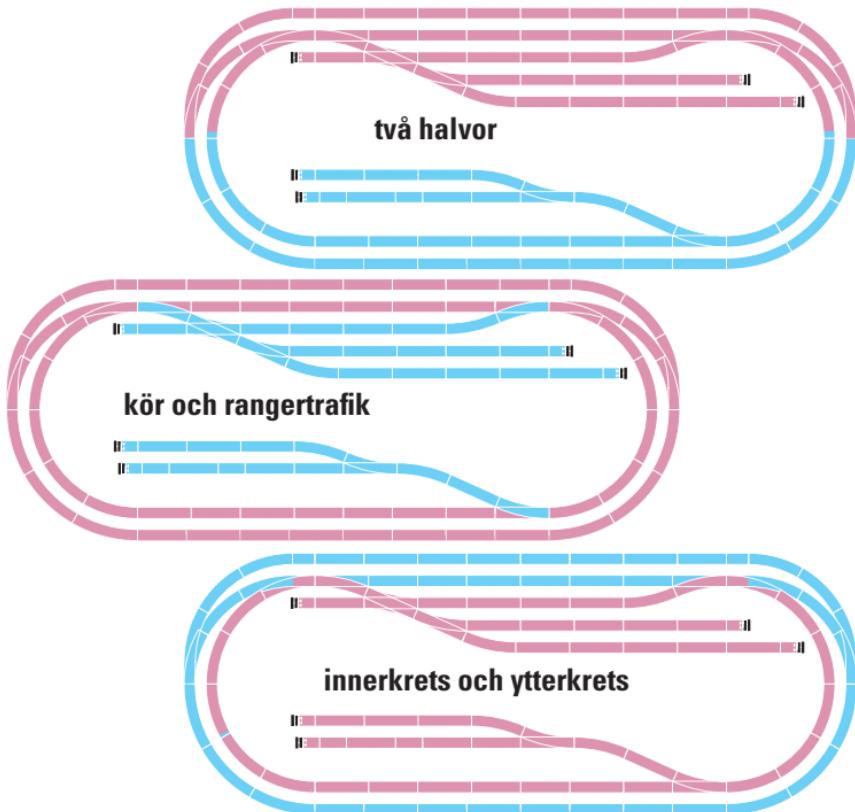


2 Anslutning av Booster 60173

Innan Boostern ansluts så måste alla till anläggningen anslutna transformatorer kopplas bort från starkströmsnätet/väggurtaget/hushållsströmmen. Varje Booster ska, liksom Central Station, anslutas till en egen transformator. Anläggningen delas därefter upp i de planerade elmatnings-sektionerna. De olika sektionerna **måste** vara fullständigt elektriskt isolerade från varandra, vilket innebär att i skarvarna mellan H0-skenorna så måste både **mittledaren** och **bägge rälerna** isoleras från varandra.

Anslut Boostern till Central Station via uttaget på "60173". Boostern kopplas därefter till rälsen med hjälp av den **bifogade kabeln** (använder man sig inte av den bifogade kabeln, så får den kabel som används absolut **inte vara längre än 2,0 m!**). Observera att den röda kabeln (B) därvid måste anslutas till rälsens mittledare (B) (Kabelfärgerna måste vara exakt de samma som invid Central Station!).

Önskar man koppla in flera Boostrar 60173 till Central Station, så kan man koppla en eller flera Terminal 60125 till Central Station och till varje Terminal 60125 anluta upp till fyra Boostrar.

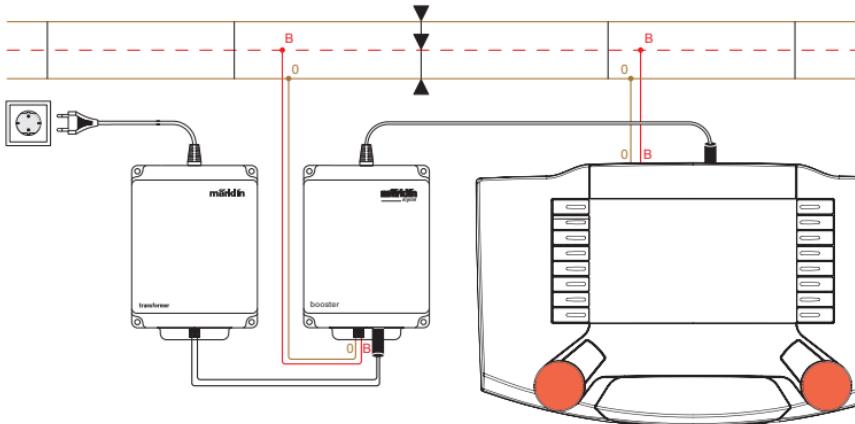

3 Boostrarnas anmälan

På Booster 60173 så sitter en röd lysdiod (LED) invid anslutningsuttaget. Den visar Boosterns status för tillfället:

Lysdioden släckt	Boostern får ingen ström från trafon. Boostern är ställd på/har ställts på STOP. Boostern får ingen signal från Central Station.
Lysdioden lyser starkt	Boostern får ström från trafon. Rälsen får rätt strömförsörjning. En lokdekoder matas via Boostern.
Lysdioden lyser svagt	blir svagare allt eftersom belastningen på Boostern ökar.

4 Körning

Efter att Boostern kopplats in så dröjer det några sekunder tills den röda lysdioden tänds. När den tänds är Boostern klar för körning. Under körningen så lyser lysdioden olika starkt allt efter trafiksituationen och bekräftar att strömförsörjningen är helt korrekt.

Booster 60173 sänder kontinuerligt olika data till Central Station: Om strömförbrukningen och apparatens temperatur. Dessa data kan visas och ses under "Setup-Info".

5 Säkerhetsinformation

- Boostern får endast användas inomhus i torra rum.
- Boostern får endas kopplas in om den är fast monterad på ett fast underlag. Boostern ska placeras och monteras på en väl ventilierad plats och får ej placeras nära andra värmealstrande maskiner och apparater.
- Boostern får aldrig användas på ett fuktigt eller lättantändligt underlag.
- Nätanslutningskontakterna till flera transformatorer ska alltid kopplas in i en gemensam elfördelare. Anslutning av transformatorerna till starkströms-elnätet och urkoppling av transformatorerna från starkströms-elnätet får endast ske genom tillkoppling och urkoppling av den gemensamma elfördelaren!
- Anläggningens elsektioner måste vara isolerade från varandra: Det innebär att spårområden som matas från Central Station och en eller flera Boostrar, måste vara elektriskt helt isolerade från varandra. Detta gäller även spåravsnitt som matas från flera Boostrar: Dessa spåravsnitt får inte ha någon som helst elektrisk förbindelse med varandra (Mittledaren och bågge rälerna måste alltså isoleras helt och hållet från varandra!)
- Observera Boosterns kabelfärger när den ansluts. Precis som vid anslutningen av Central Station, så får Boosterns röda kabel endast anslutas till rälsens mittledare.
- Observera att Boostern kan bli mycket varm under körningen. Boostern ska därför monteras så att den får god ventilation och den får absolut inte monteras nära andra värmekällor, som t.ex. transformatorer.

6 Felsökning

Felbild	Möjliga orsaker	Åtgärd
Boostern ger ingen effekt. Kåpan är kall. Lysdioden lyser inte.	Transformatorn ej anslutet.	Anslut transformatorn.
	Kabelanslutningen mellan Boostern och transformatorn är dålig/skadad överhettning. Boostern är inte korrekt ansluten.	Kontrollera kabeln och gör ev. Reparation. Vänta tills transformatorn svalnat och koppla på igen. Kontrollera anslutningar till Central Station/terminalen och till spåret.
	Kortslutning på spåret.	Sök rätt på kortslutningen och använd STOP-knappen.
Boostern ger ingen effekt. Kåpan är överhettad. * är varm. Lysdioden lyser rött.	Boosterst är överbelastad. *	Låt Boostern svalna och koppla in den igen.
Boosterst stänger ofta av sig.	Boosterst är överbelastad. *	Minska Boosterns belastning/minska sektionens storlek/minska antalet strömförbukare. Boostern bör kanske monteras på ett svalare ställe.
För låg effekt.	Der Booster ist an einen zu schwachen Transformator angeschlossen.	Byt ut transformatorn mot en med högre effekt

* Observera också information om detta på Central Station, v.g. se: Setup. Info!


Med den stigende størrelse på anlæg vokser kravene til anlæggets præstation hurtigt, indtil den nødvendige ydelse ikke længere kan leveres alene af centralen. Så må forsyningen af anlægget suppleres af en eller flere boostere.

Central Station kan selv levere en ydelse på 2,5 A (afhængig af den anvendte transformator). En booster 60173 kan i forbindelse med transformatoren 60052 bidrage med en ydelse på op til ca. 3 A.

1 Ydelsesfordeling på anlægget

For at kunne indsætte en eller flere boostere skal anlægget inddeltes i flere elektrisk adskilte (forsynings-) områder. Disse områder tilsluttes derpå til forskellige forsyningsstationer (Central Station, booster). Den elektriske belastning bør være jævn i forsyningsområderne.

Eksempler på opdeling:

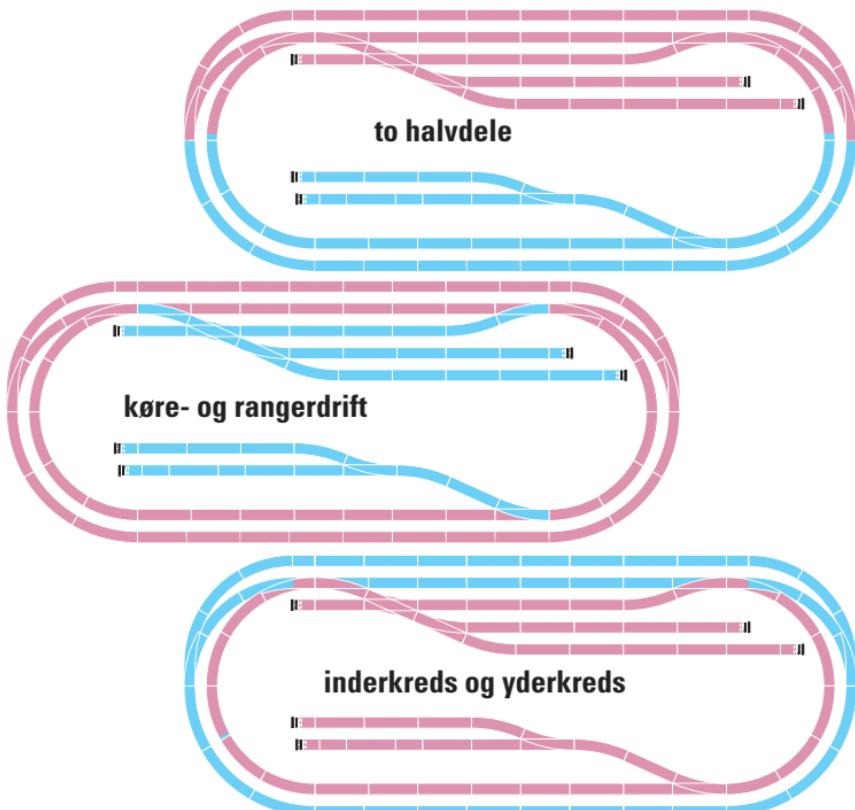


2 Tilslutning af booster 60173

For at tilslutte boosteren skal man først slå alle transformatorer, der er tilsluttet anlægget, fra strømforsyningens nettet. Enhver booster og Central Station skal tilsluttes sin egen transformator. Selve anlægget skal opdeles i de planlagte forsyningsområder. De forskellige forsyningsområder **skal** adskilles helt elektrisk set, dvs. at på overgangsstederne i H0-sporet skal **mellemkontakten** og **begge** spor isoleres.

Stik boosteren ind i Central Station ved bøsning „60173“, og forbind boosteren med det **medfølgende** kabel med sporene (hvis du ikke anvender det medfølgende kabel, så husk på, at kablet **ikke må være længere end 2,0 m!**). Vær opmærksom på, at det røde kabel (B) skal tilsluttes mellemlederen (B) (kabelfarverne skal være de samme på Central Station!).

Hvis du vil anvende yderligere boostere 60173 med Central Station, kan du forbinde terminal 60125 med Central Station og tilslutte op til fire boostere til hver terminal.

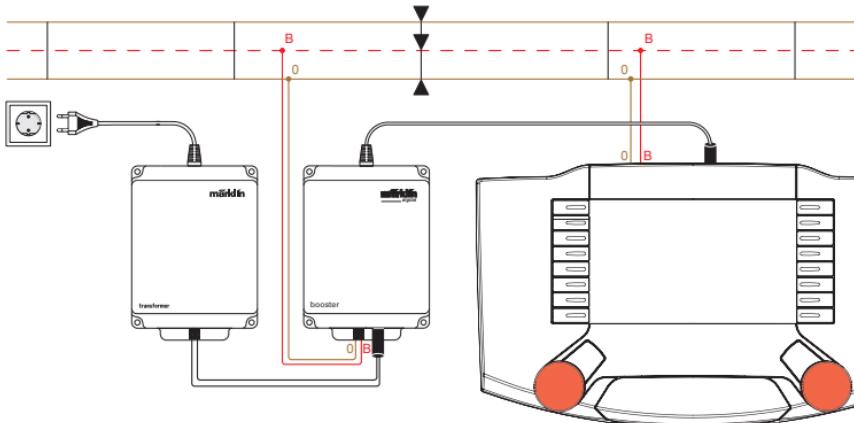

3 Boosterens display

På booster 60173 er der ved tilslutningsbøsningerne en rød lysdiode (LED), der viser boosterens forskellige tilstande.

LED fra	Boosteren modtager ingen strøm fra transformatoren. Boosteren er (blevet) sat på STOP. Boosteren modtager intet signal fra Central Station.
LED lyser klart	Boosteren modtager strøm fra transformatoren. Sporet forsynes korrekt. Der udlæses en lokomotivdekoder over boosteren.
LED lyser svagt	Boosteren arbejder korrekt. LED's lysstyrke aftager ved stigende belastning af boosteren.

4 Drift

Når boosteren bliver tændt, varer det nogle sekunder, før den røde LED lyser. Så er boosteren klar til brug. Under drift af boosteren lyser LED lyst i forskellig grad alt efter situationen og bekræfter, at den fungerer korrekt.

Booster 60173 angiver forskellige data, såsom strømforbrug og temperaturen i apparatet, til Central Station. Den viser værdierne under „Setup, Info“.

5 Sikkerhedsanvisninger

- Boosteren er udelukkende beregnet til brug i tørre rum.
- Boosteren må kun tændes, når den står på et fast underlag. Den skal om muligt sættes fast på et sted med god udluftning, og der må ikke være fastgjort andre apparater, der udstråler varme, ved siden af.
- Boosteren må aldrig anvendes på et underlag, der er fugtigt eller let antændeligt.
- Stik fra flere transformatorer skal altid være tilsluttet sammen i en fordelerdåse. Transformatorerne må kun tilsluttes til nettet eller adskilles fra nettet med fordelerdåsens stik!
- Hjælpekredse skal være adskilt, dvs. at sporområderne fra Central Station og en eller flere boostere skal være elektrisk adskilt. Sporområdet for flere boostere må ikke have nogen elektrisk kontakt til hinanden (mellemleder og begge spor skal isoleres!).
- Vær opmærksom på kabelfarverne, når du tilslutter boosteren. Det røde kabel skal forbindes med mellemlederen ligesom ved Central Station.
- Vær opmærksom på, at boosteren under driften kan blive meget varm. Den skal derfor monteres, så den bliver godt ventileret og ikke anvendes ved siden af andre varmekilder såsom transformatorer.

6 Fejlfinding

Fejlbillede	Mulige årsager	Løsning
Boosteren virker ikke. Maskinen er kold.	Transformatoren er ikke tilsluttet.	Tilslut transformatoren.
LED lyser ikke.	Kablets tilslutningsbøsninger mellem booster og transformator er dårlige/ beskadiget. Transformatoren er slukket pga. overophedning. Boosteren er ikke korrekt tilsluttet.	Kontroller og reparer bøsning. Vent, indtil transformatoren er kølet ned og starter igen. Kontroller boosterens tilslutninger på Central Station/ved terminalen og på sporet. Fjern kortslutningen, og tryk på STOP-tasten.
Boosteren virker ikke. Maskinen er blevet varm. LED lyser rødt.	Kortslutning ved sporet. Apparatet er overophedet. *	Lad boosteren køle ned, og start den igen
Boosteren slukker tit.	Boosteren er overbelastet. *	Reducer boosterens forsyningsområder/antallet af brugere. Monter evt. boosteren på et sted med bedre udluftning.
For lav præstation	Boosteren er tilsluttet en for svag transformator.	Erstat transformatoren med en stærkere transformator.

*

Vær også opmærksom på displayet i Central Station under Setup. Info!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.